

ESCO™

TC-520

TERMOSTAT POKOJOWY



wersja 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 814 91 40 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. **PRZED** oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

Adres serwisu:
TERMOPLUS
ul. Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola

Data zakupu:

Pieczętka Dystrybutora



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenia oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

1. DANE TECHNICZNE

Termostat przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezpośrednio urządzeniem grzewczym lub podaje informację o poziomie temperatury do kotła gazowego lub na paliwo stałe. Może również pracować w układzie złożonym i sterować urządzeniem grzewczym oraz pompą obiegową

- programowanie 24h/7 dni
- wyświetlacz LCD podświetlany
- rozdzielczość 0,1°C
- regulacja histerezy w zakresie 0,5...5,0°C
- współpraca z czujnikiem podłogowym
- równolegle na grzanie (kocioł + pompa ob.)
- naprzemiennie grzanie/chłodzenie
- równolegle na chłodzenie
- w trybie przeciwarzamroziowym

Dzięki tej funkcji i zakresowi regulacji 5...90°C termostat ma szerokie zastosowanie w układach C.O. i C.W.

Termostat posiada wbudowany czujnik temperatury powietrza i możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. Może pracować tylko z czujnikiem powietrza lub tylko z czujnikiem podłogowym, albo z dwoma czujnikami jednocześnie, przy czym czujnik podłogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczającym układ przed przegrzaniem (dwa czujniki są stosowane w ogrzewaniu podłogowym, szczególnie z okładzinami drewnianymi).

Programowanie jest bardzo proste i pozwala dostosować cykl pracy do swojego rytmu dnia.



Sterownik umożliwia również pracę w trybie manualnym bądź przeciwarzamroziowym.

2. DANE TECHNICZNE


Zakres regulacji:	+5°C...+90°C
Rozdzielczość wskazań:	0,1°C
Histereza:	od 0,5°C do 5°C
Elementy zestawu:	Termostat, czujnik zewnętrzny
Wyświetlacz:	podświetlany, wyłącza się po 20 sek.
Cykl pracy:	manualny: utrzymuje jedna temperaturę automatyczny: utrzymuje poziom temperatury dla różnych pór dnia wg. zadanego programu przeciwarzamroziow: zabezpieczenie przed spadkiem temperatury poniżej 5°C
Obciążalność styków:	2 x 3A 250V~
Ochrona przed zamarzaniem:	zabezpieczenie przed spadkiem poniżej 5°C
Warunki pracy:	-10...60°C; 0...90%RH (bez kondensacji)
Montaż:	podtynkowy w standardowej puszcze instalacyjnej o średnicy 60mm
Złącza elektryczne:	zaciski śrubowe, max. przekrój przewodu 2,5mm ²
Stopień i klasa ochrony:	IP20 / II
Zasilanie:	230V~

3. MONTAŻ.


Zamontować na wysokości około 1,5m od podłogi, z dala od przeciągów lub źródeł ciepła takich jak kaloryfery, otwarte kominki lub miejsc, gdzie pada bezpośrednie światło słoneczne.

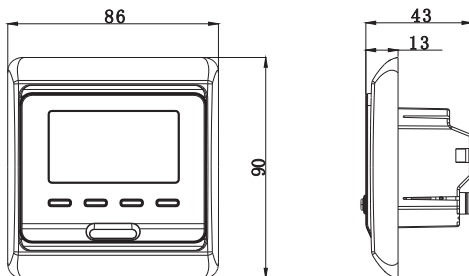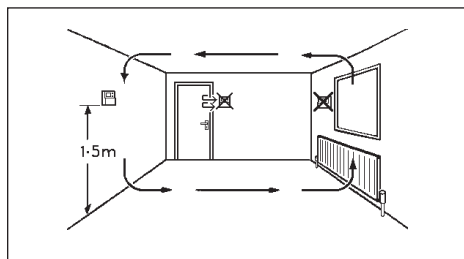

Odbiornik zamontować w standardowej puszcze 60mm lub w opcjonalnej obudowie natynkowej.

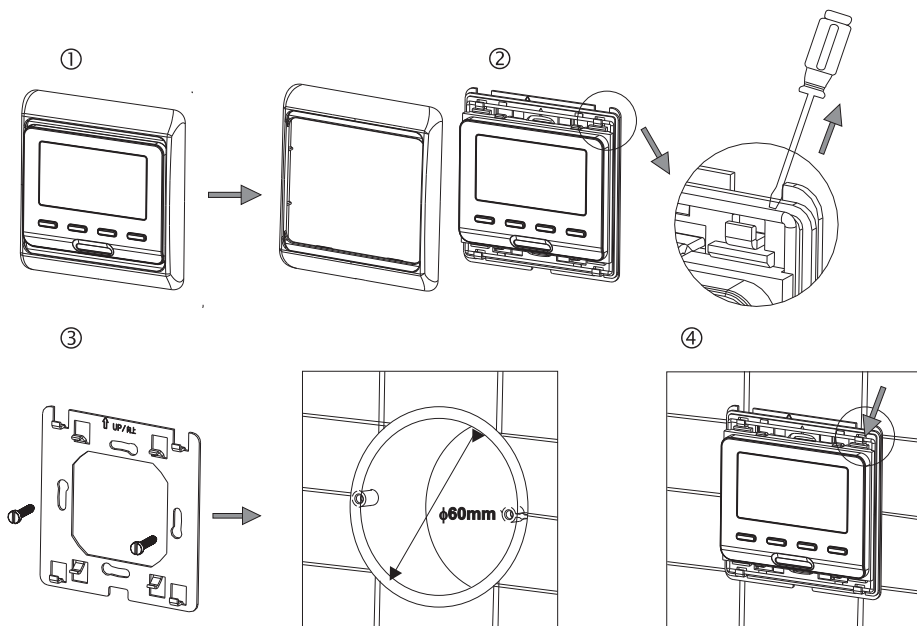

4. PANEL PRZEDNI/WYŚWIETLACZ

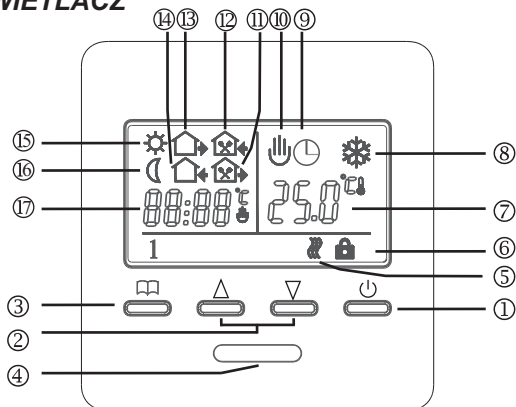

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ① włącz/wyłącz | ⑧ tryb przeciwwamroziowy | ⑮ pobudka |
| ② przyciski +/- | ⑨ tryb programowania | ⑯ noc |
| ③ menu | ⑩ trym ręczny | ⑰ temp. nastawiona/zegar |
| ④ czujnik temperatury | ⑪ wyjście popołudniu | |
| ⑤ załączone ogrzewanie | ⑫ powrót (z pracy) | |
| ⑥ blokada przycisków | ⑬ wyjście rano | |
| ⑦ temp. w pomieszczeniu | ⑭ powrót popołudniu | |

5. OBSŁUGA.

5.1 USTAWIENIE ZEGARA.


Programowanie ustawień zegara wykonujemy przy uruchomionym termostacie.

1. Naciśnij klawisze □□ i △ przez 5 sekund. Na wyświetlaczu LCD zaczną migać aktualny czas. Aby dokonać korekty minut naciśnij klawisze △ lub ▽ i potwierdź przyciskiem □□.

2. Ustaw godzinę przyciskami △ ▽ i potwierdź □□.

3. Następnie ustaw numer dnia tygodnia (np. środa - "3").

Po zakończonej operacji programowania termostat samoczynnie powróci do normalnej pracy.

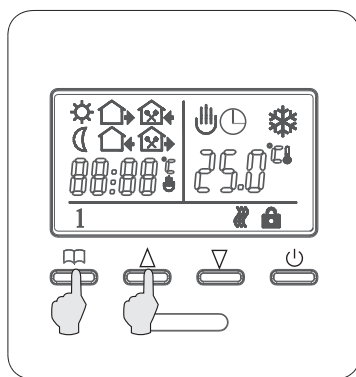

5.2 TRYB PRACY.


Termostat pokojowy może pracować w jednym z trzech trybów pracy:

- manualnym 
- automatycznym 
- przeciwzamrożeniowym 







TRYB MANUALNY









W tym trybie pracy termostat utrzymuje jedną temperaturę bez względu na porę dnia. Uruchomienie trybu ręcznego odbywa się przez naciśnięcie klawisza  wówczas na wyświetlaczu pojawi się ikona  Zmiany ustawień temperatury dokonuje się strzałkami.

TRYB AUTOMATYCZNY

W tym trybie termostat steruje ogrzewaniem, automatycznie wg. zadanego programu. Utrzymuje różne nastawy temperatury o różnych porach dnia. Dostępny jest program w cyklu: dni robocze (pon-pt) i dni wolne (sob-niedz) z 6 zmianami temp. dla dni roboczych i 2 zmianami dla dni wolnych (inne tryby patrz parametr  w opcjach zaawansowanych).



5.3 ZMIANA PROGRAMU.

1. Przytrzymaj przez 10 sekund przycisk , aby wejść do trybu programowania.
2. Następnie ustaw strzałkami czas rozpoczęcia pierwszej pory dnia (pobudka).
3. Naciśnij przycisk  aby przejść do ustawiania temperatury dla wyświetlanej pory dnia. Strzałkami ustaw temperaturę i potwierdź przyciskiem .
4. Przyciskami   i  ustaw czas rozpoczęcia i temperaturę kolejnych pór dnia. Zaprogramuj w ten sposób dni robocze i wolne.
5. Aby wyjść z ustawień poczekaj 10sek.
6. Znaczenia symboli pory dnia oraz przykładowy program:





		SYMBOL		CZAS	TEMP.
Dni robocze	1 2 3 4 5		POBUDKA	6:00	20°C
			WYJŚCIE RANO	7:30	15°C
			POWRÓT (z pracy)	15:30	18°C
			WYJŚCIE PO POŁUDNIU	16:30	15°C
			POWRÓT PO POŁUDNIU	18:00	22°C
			NOC	23:00	18°C
		Dni wolne	6 7		POBUDKA
	NOC			23:00	18°C

Gdy termostat pracuje w trybie automatycznym użytkownik w każdej chwili może zmienić temperaturę strzałkami. Temperatura ta będzie utrzymywana do końca określonego cyklu (zmiany temperatury

TRYB PRZECIWSZAMROŻENIOWY

W tym trybie pracy termostat utrzymuje jedną temperaturę 5C. Aby uruchomić tryb antyzamrożeniowy należy wejść do zaawansowanego menu termostatu, zmienić parametr  z OFF na ON. Funkcja ta uruchamia się przy wyłączonym termostacie i jest zakomunikowana na wyświetlaczu symbolem 

5.4. FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Wyłącz termostat przyciskiem  następnie przytrzymaj przycisk  i włącz termostat. Wejdiesz do menu zaawansowanego. Zmiany ustawień trybu zaawansowanego dokonujemy naciskając strzałki. Między kolejnymi parametrami menu przechodzimy naciskając przycisk  Aby zakończyć programowanie i zapisać nowe ustawienia wyłącz termostat przyciskiem .

1A dJ 26.3°

Kalibracja temperatury
Kalibracja jest możliwa w zakresie -9,9°C...9,9°C

2S EA 10

Rodzaj czujnika temperatury: "In" czujnik wbudowany, "Out" czujnik zewnętrzny, "All" oba czujniki, czujnik zewnętrzny jest czujnikiem zabezpieczającym

3L r 35.0

Maksymalna temperatura czujnika zewnętrznego w trybie "All". Po jej przekroczeniu wyjście sterujące zostanie wyłączone. Jest to zabezpieczenie podłogi przed przegrzaniem.

4d rF 1.0

Histeresa (dokładność) regulacji temperatury.
Histeresa jest możliwa w zakresie 0,5...10.0°C

5L rP OFF

Funkcja antyzamrożeniowa
Funkcja aktywna: ON, funkcja nieaktywna: OFF

6P rG
12345

Cykl programu w trybie automatycznym:
- OFF tylko tryb manualny
- 12345 tryb, poniedziałek-piątek, sobota-niedziela
- 123456 tryb poniedziałek-sobota osobno niedziela
- 1234567 tryb cały tydzień

7r LE 00



8dLy 1

Opóźnienie załączenia wyjścia.
Zmiana w zakresie 0...5 min.

9W r 35.0


Maksymalna temperatura jaką może ustawić użytkownik.
35°C...95°C

AF AC -

Reset do ustawień fabrycznych
Przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, na wyświetlaczu wyświetli się komunikat . Ustawienia zostały zmienione na fabryczne

Schemat elektryczny:

Sterowanie kotłem C.O. (np. kotłem gazowym, kondensacyjnym lub na paliwo stałe)

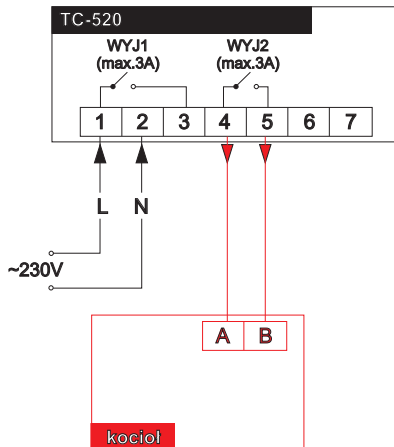


* Termostat może pracować:

- z czujnikiem powietrza
- z czujnikiem podłogowym
- z dwoma czujnikami jednocześnie, przy czym czujnik podłogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczającym układ przed przegrzaniem. (Dwa czujniki są stosowane w ogrzewaniu podłogowym, szczególnie z okładzinami drewnianymi).

Schemat elektryczny:

Sterowanie urządzeniem grzewczym i pompą obiegową

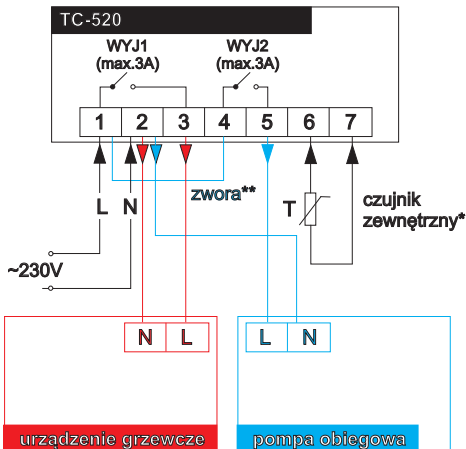


* Termostat może pracować:

- z czujnikiem powietrza
- z czujnikiem podłogowym
- z dwoma czujnikami jednocześnie, przy czym czujnik podłogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczającym układ przed przegrzaniem. (Dwa czujniki są stosowane w ogrzewaniu podłogowym, szczególnie z okładzinami drewnianymi).

Schemat elektryczny:

Sterowanie zaworem z siłownikiem (np. zawór mieszający)

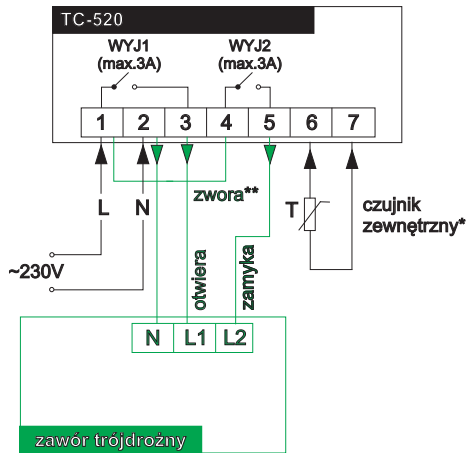

* Termostat może pracować:

- z czujnikiem powietrza
- z czujnikiem podłogowym
- z dwoma czujnikami jednocześnie, przy czym czujnik podłogowy jest wtedy czujnikiem zabezpieczającym układ przed przegrzaniem. (Dwa czujniki są stosowane w ogrzewaniu podłogowym, szczególnie z okładzinami drewnianymi).